AIRMASTER

Fiche technique AM 1200 V
Avec Ø315 module à chapeau

Caractéristiques techniques	Classe de filtre	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Capacité maximale [1]	ePM_{10} 50%	820 m³/h	940 m³/h	1060 m³/h
Modèle vertical, droite/gauche: [2]	ePM_1 55%	738 m³/h	846 m³/h	954 m³/h
	ePM_1 80%	656 m³/h	752 m³/h	848 m³/h
Capacité maximale [1]	ePM_{10} 50%	920 m³/h	1045 m³/h	1170 m³/h
Modèle vertical, centre: [2]	ePM_1 55%	828 m³/h	941 m³/h	1053 m³/h
	ePM_1 80%	736 m³/h	836 m³/h	936 m³/h
Portée (0,2 m/s) [1] - droite/gauche:		min. max. min. max.		4 m v. 1000 m³/h 9 m v. 1000 m³/h 5,5 m v. 1300 m³/h 11 m v. 1300 m³/h
Portée (0,2 m/s) [1] - centre:		min. max. min. max.		3 m v. 1000 m³/h 6,5 m v. 1000 m³/h 4 m v. 1300 m³/h 8 m v. 1300 m³/h
Filtre air frais		ePM_{10} 50%, ePM_1 55% ou ePM_1 80%		
Filtre air repris		ePM_{10} 50%		
Dimensionens (BxHxD)		Horizontal:		496 x 2098 x 2427 mm
		Vertical:		496 x 2406 x 2427 mm
Poids		Version droite/gauche: Version centrale:		545 kg 630 kg
Couleur, caisson		RAL 7024		
Échangeur à contre-courant		4 x Aluminium		
Classe de densité (fuite d'air) conformément aux normes EN1886/EN13141-7		Classe L2 / A2		
Classe de densité du clapet de fermeture conformément à la norme EN1751		Classe 3		
Code IP		10		
Raccordement des gaines		Ø400 mm		
Pompe à condensats (Capacité; Hauteur de levage à 5 l/h)		10 l/h ; 6 m		
Condenseur intérieur / extérieur		Ø4 mm / Ø6 mm		
Tension d'alimentation		220-240V/50Hz, ~1N+PE 220-240V/50Hz, ~3N+PE		
Puissance nominale [1]		254 W		
Courant nominal [1]		1,4 A		
Facteur de puissance		0,6		
Intensité maximale		16 A (1 phase, type B) 3 x 16 A (3 phases, type B) Lors du choix d'une surface de préchauffage, un raccordement triphasé doit être utilisé		
Courant de fuite AC / DC		≤ 9 mA		
Relais de courant de défaut recommandé		Type B		

[1] Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaus recommandées par Airmaster.
[2] Avec module à chapeau.
[3] Possibilité de limiter l'alimentation à une phase, raccordée à L1. Uniquement pour les centrales sans batterie chauffante électriques.

Batterie chauffante électrique	Batterie de préchauffage	Batterie de post-chauffage
Puissance calorifique	2500 W	1670 W
Courant nominal	10,9 A	7,3 A
Protection thermique, réinitialisation manuelle	100 °C	100 °C

Batterie à eau chaude	
Puissance calorifique nominale [4]	2454 W
Dimension de raccordement	1/2” (DN 15)
Matériau des tuyaux / ailettes	Cuivre/aluminium
Temps d’ouverture / fermeture de la vanne motorisée	60 s
Température de fonctionnement maximale	90 °C
Pression de fonctionnement optimale	5 bar

[4] Puissance calorifique à capacité maximale de 35 dB(A), temperature de départ / retour 60 / 40°C et flux liquide de 107 l/h.

AM 1200 V - D/G avec Ø315 module à chapeau

Capacité avec filtres ePM_{10} 50% / ePM_{10} 50% [5]

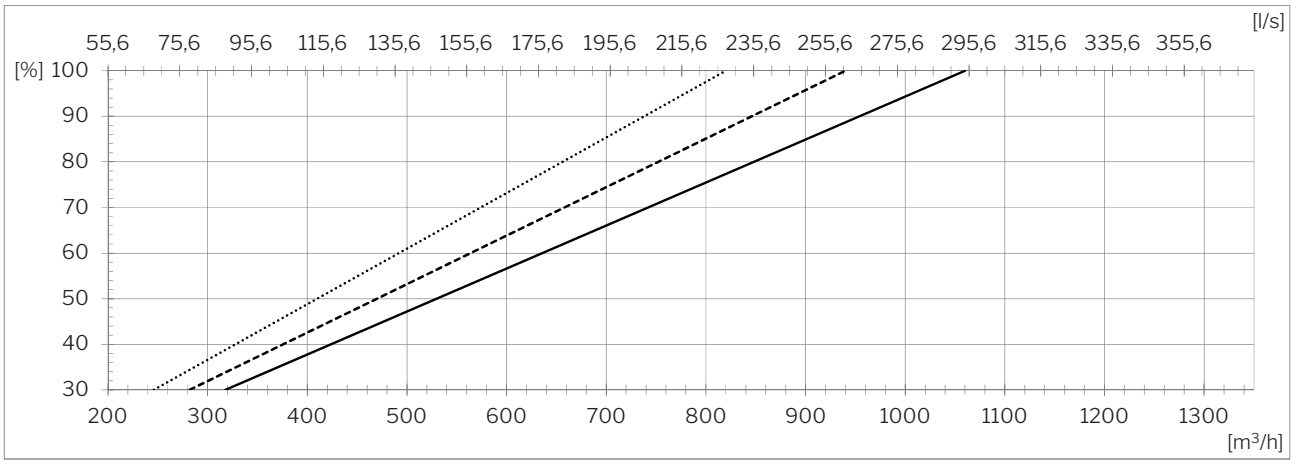

Capacité avec filtres ePM_1 55% / ePM_{10} 50% [5]

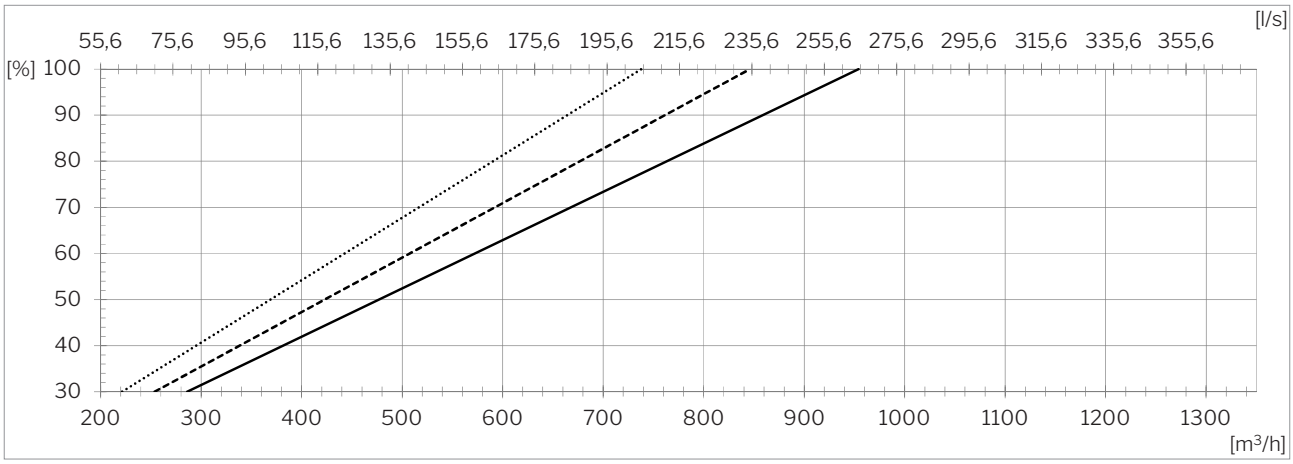

Capacité avec filtres ePM_1 80% / ePM_{10} 50% [5]

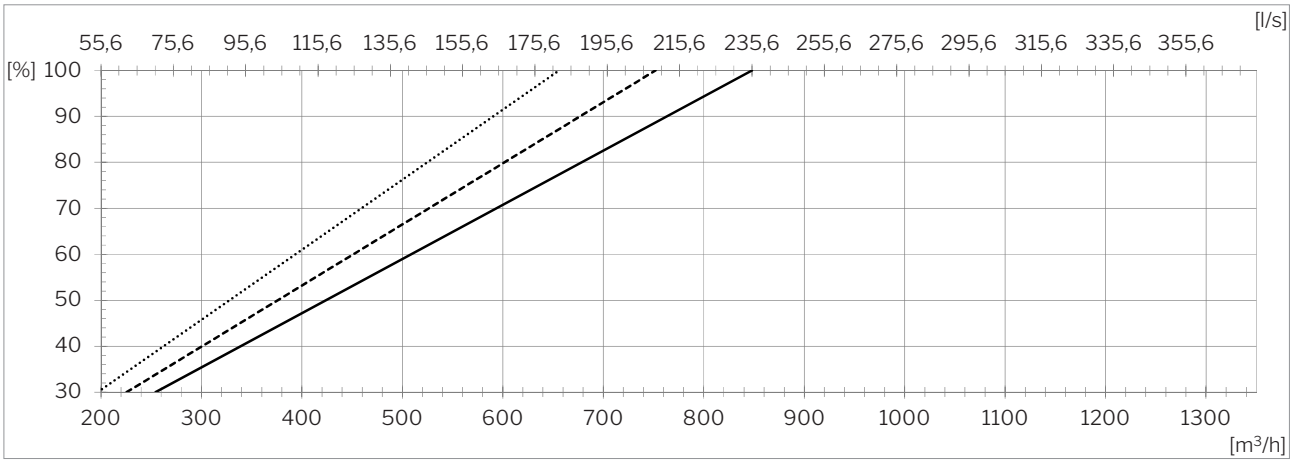

[5] Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaux recommandées par Airmaster.

AM 1200 V - C avec Ø315 module à chapeau

Capacité avec filtres ePM_{10} 50% / ePM_{10} 50% [6]

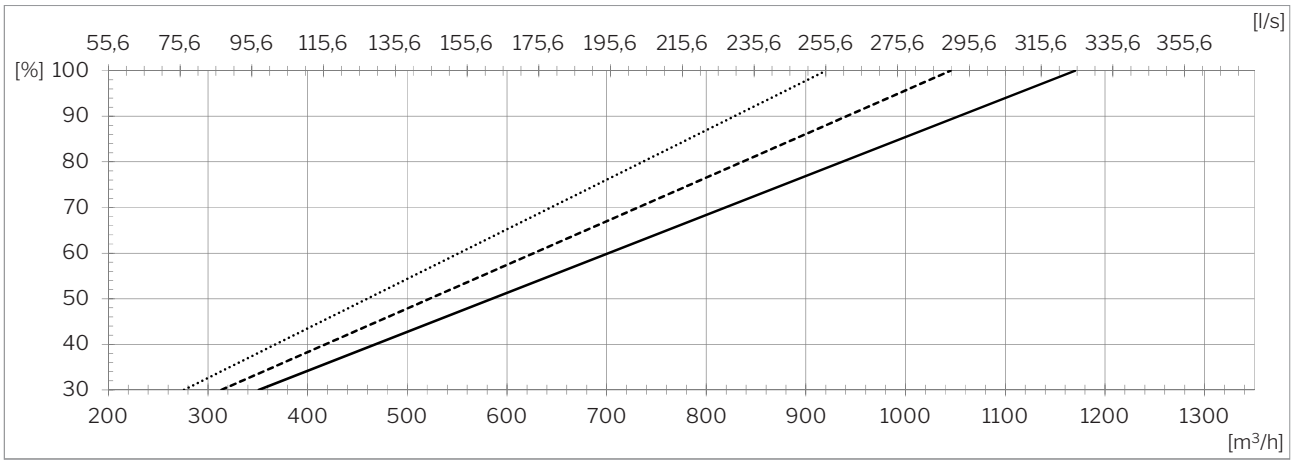

Capacité avec filtres ePM_1 55% / ePM_{10} 50% [6]

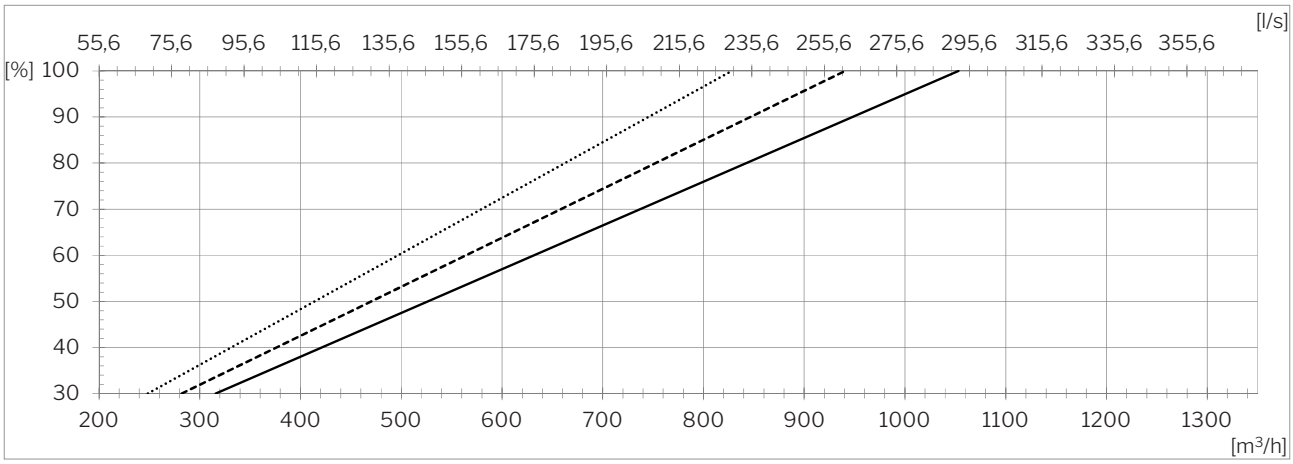

Capacité avec filtres ePM_1 80% / ePM_{10} 50% [6]

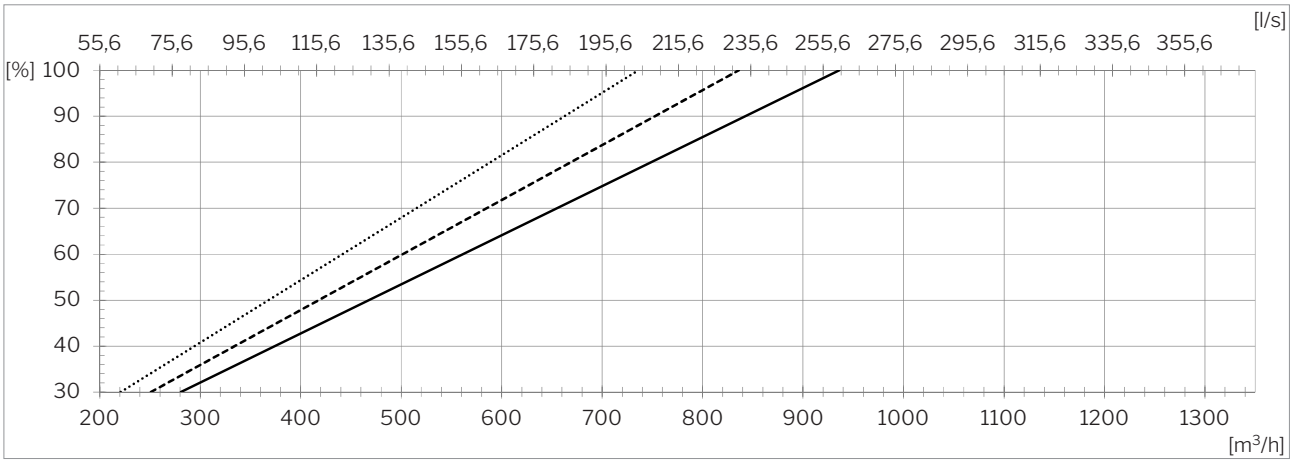

[6] Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaux recommandées par Airmaster.

Pression sonore [7] $L_{pA,eq}$ conformément à la situation de référence Airmaster

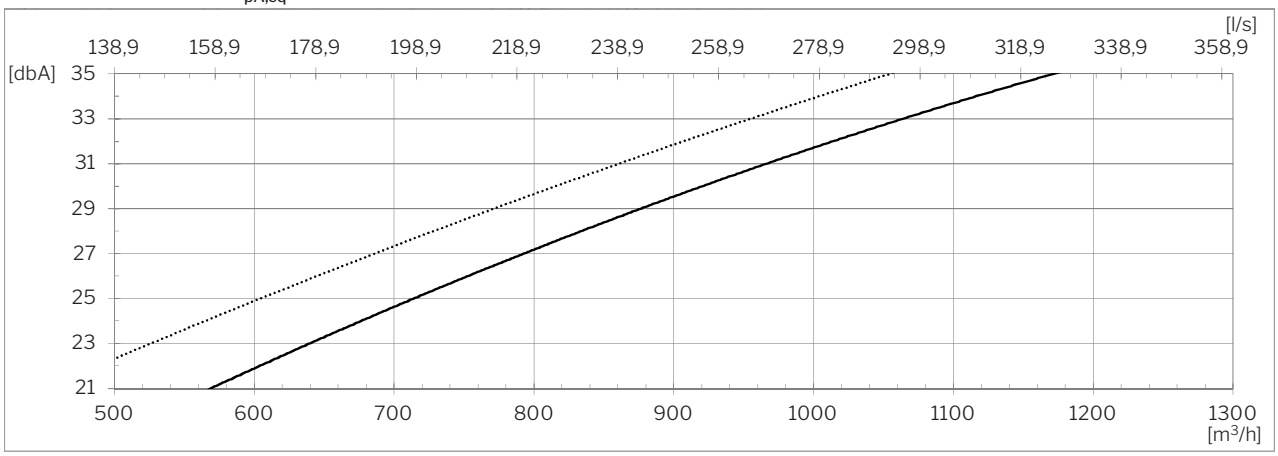

Droite/gauche

Centre

Rendement de température conformément à la norme EN 308

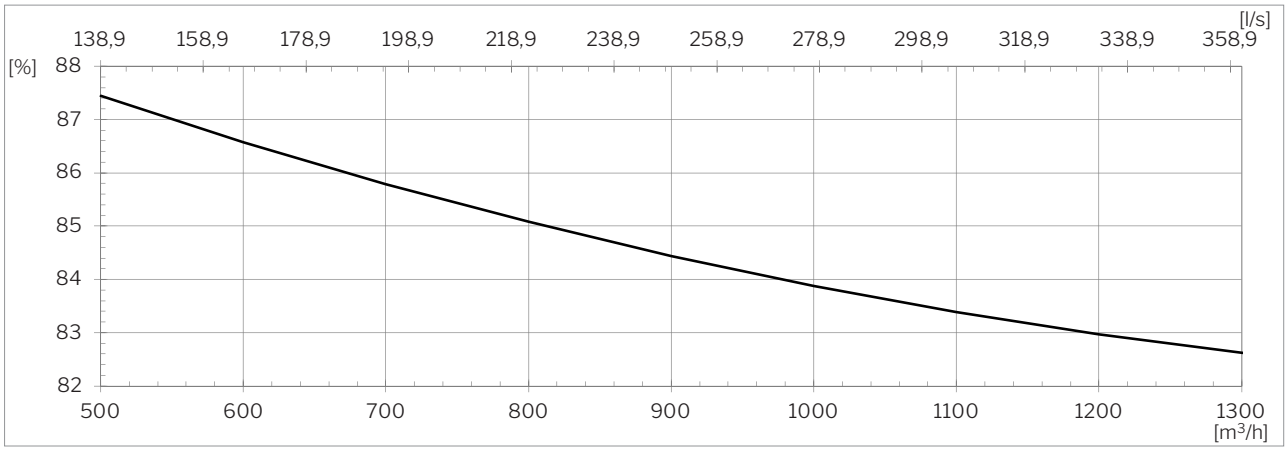

Conditions de marche équilibrées; air ambiant: 25 °C, 28 % RH; air extérieur: 5 °C.

Puissance [8]

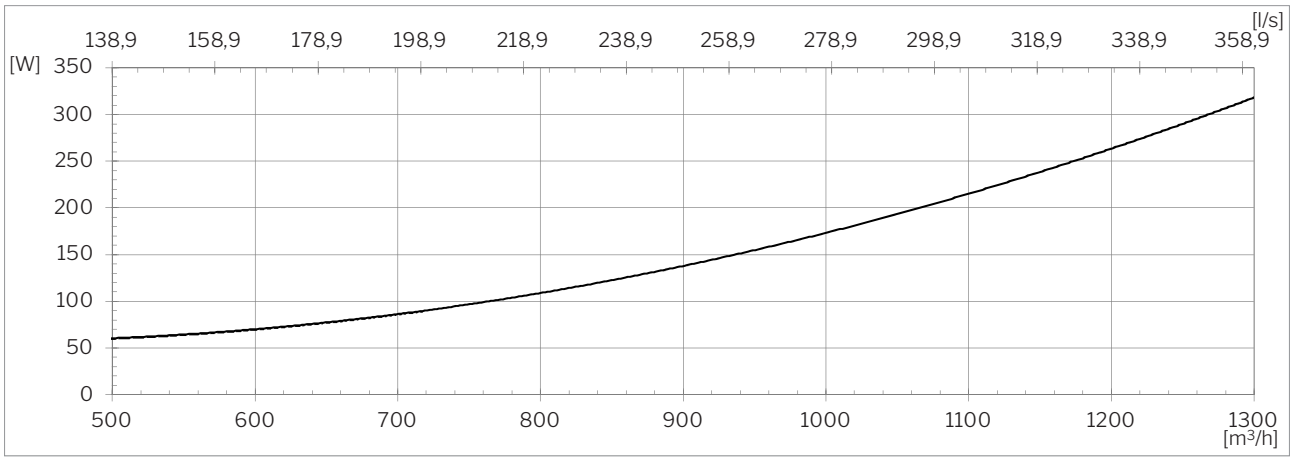

ePM_{10} 50% / ePM_{10} 50%

[7] La pression sonore $L_{pA,eq}$ est mesuréee à 1,2 m de hauteur, avec une distance à l'horizontale de 1 m par rapport à la centrale, dans une pièce de 200 m³, avec un temps de réverbération de T = 0,6 s ou équivalent, et une insonorisation de 7,5 dB.

[8] Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaus recommandées par Airmaster.

SFP [9]

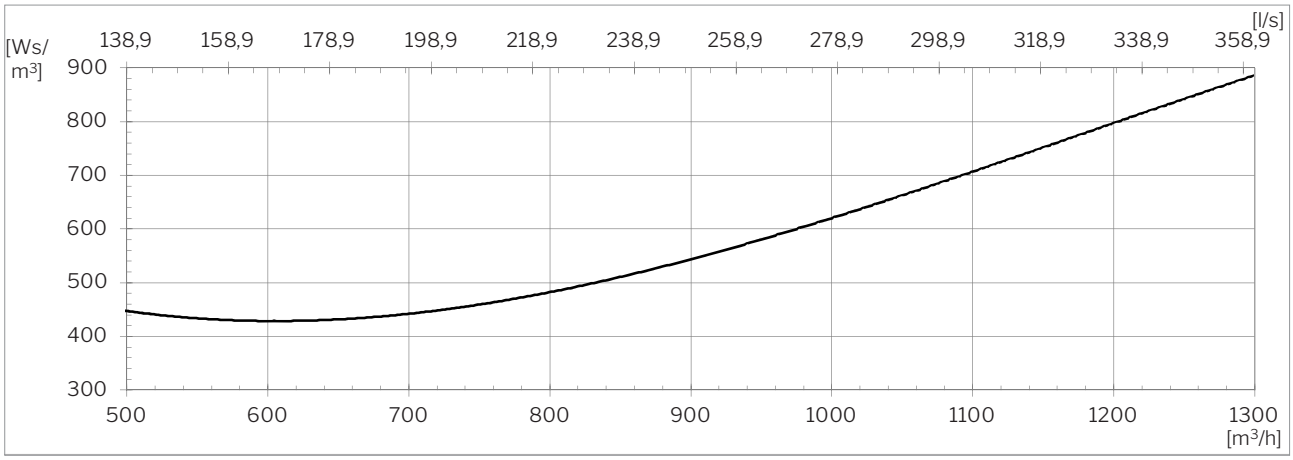

ePM$_{10}$ 50% / ePM$_{10}$ 50%

Pression statique - air frais [9]

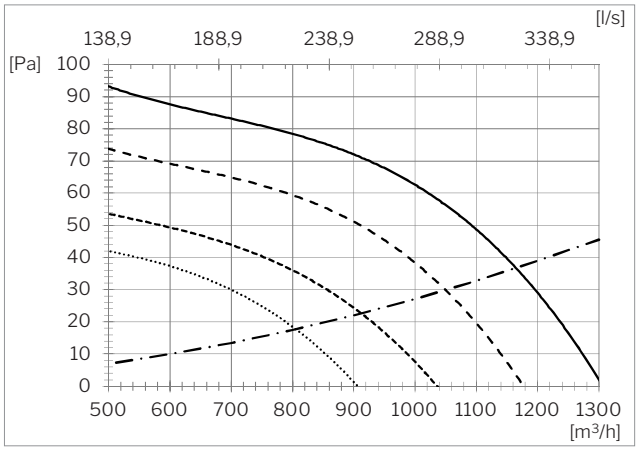

- Centre, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- Centre, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Chapeaux de toit recommandés Ø400

Pression statique - air repris [9]

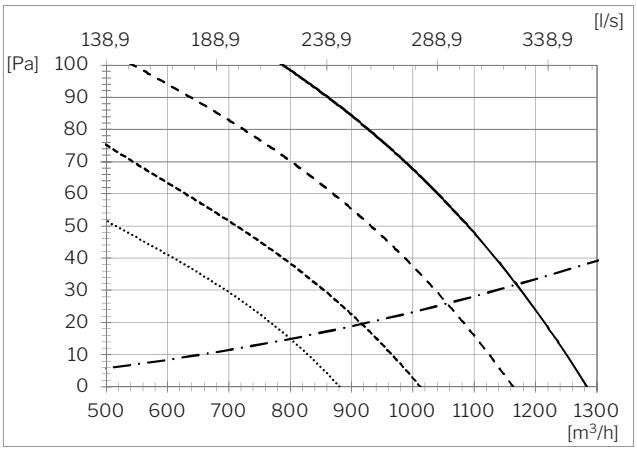

- Centre, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- Centre, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Chapeaux de toit recommandés Ø400

[9] Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaus recommandées par Airmaster.

Portée (0,2 m/s)

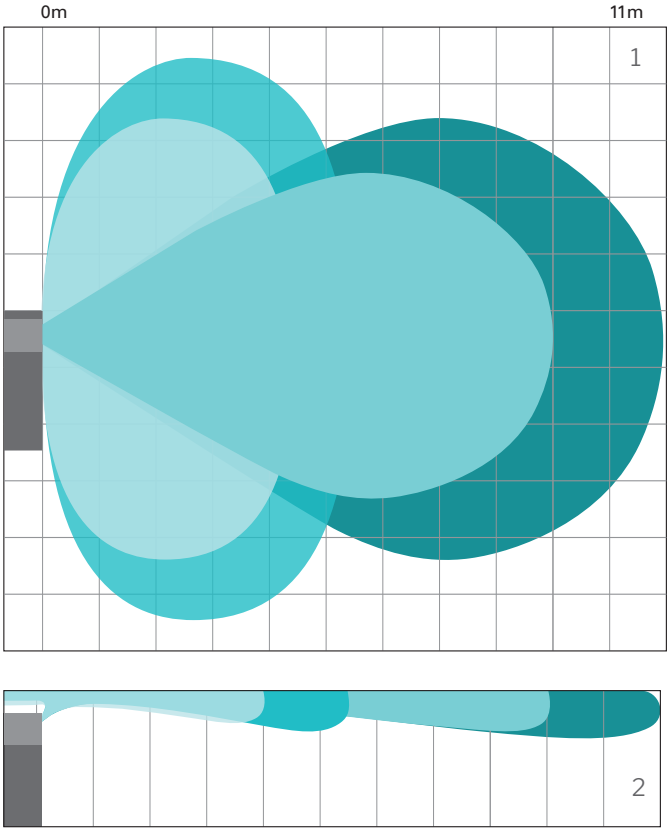

1300 m³/h
- Max.
- Min.

1000 m³/h
- Max.
- Min.

La portée des centrales AM 1200 est variable selon le débit d'air.
Les zones bleues illustrent les portées du jet en fonction du débit d'air.

[1] La portée, vue de dessus

[2] La portée, vue de côté

Types de montage

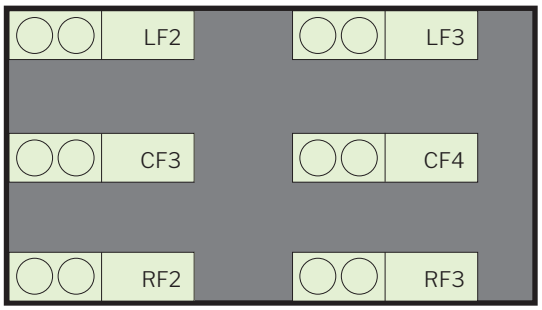

AM 1200 VRF2 (droite, 2 côtés libres)
AM 1200 VRF3 (droite, 3 côtés libres)
AM 1200 VCF3 (centre, 3 côtés libres)
AM 1200 VCF4 (centre, 4 côtés libres)
AM 1200 VLF2 (gauche, 2 côtés libres)
AM 1200 VLF3 (gauche, 3 côtés libres)

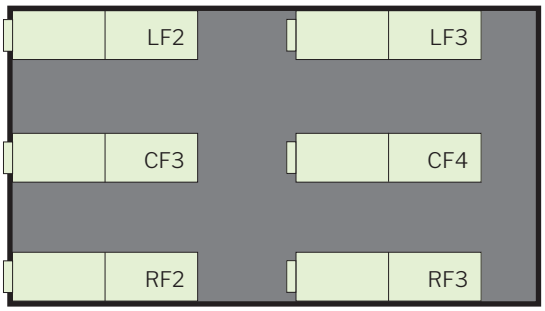

AM 1200 HRF2 (droite, 2 côtés libres)
AM 1200 HRF3 (droite, 3 côtés libres)
AM 1200 HCF3 (centre, 3 côtés libres)
AM 1200 HCF4 (centre, 4 côtés libres)
AM 1200 HLF2 (gauche, 2 côtés libres)
AM 1200 HLF3 (gauche, 3 côtés libres)

Standard et options

Échangeur à contre-courant (aluminium)	x
Échangeur ethalpique à contre-courant (Membrane polymère)	o
Échangeur combiné à contre-courant (Membrane polymère)	o
By-pass motorisé	x
Registre d'air frais avec moteur rappel	x
Registre d'air repris avec moteur rappel	x
Batterie de préchauffage électrique	•
Batterie de post-chauffage électrique	•
Batterie à eau chaude	•
Pompe à condensats	•
PIR/capteur de mouvement (montage mural)	•
Capteur de CO_2 (montage mural)	•
Capteur de CO_2 (intégré)	•
Capteur de TVOC (intégré)	•
Capteur de CO_2-/TVOC-sensor (intégré)	•
Hygrostat (montage mural)	o

Compteur d'énergie	•
Filtre air frais ePM_{10} 50%	•
Filtre air frais ePM_1 55%	•
Filtre air frais ePM_1 80%	o
Filtre air repris ePM_{10} 50%	x
Pupitre de commande Airlinq Viva	•
Pupitre de commande Airlinq Orbit	•
Airmaster Airlinq® Online	•
Airlinq® Online API	•
Airlinq® BMS	•
Module LON®	o
Module KNX®	o
Module MODBUS® RTU RS485	•
Module BACnet™ MS/TP	•
Module BACnet™ /IP	•

X : Standard • : Option o : Article spécial (article pas en stock)

Schéma de principe

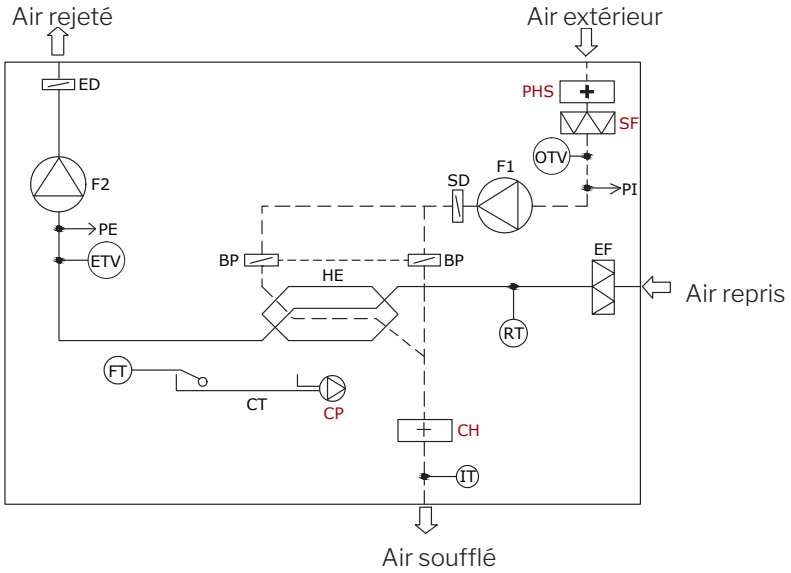

Dénomination des composants

BP	Clapet de by-pass (motorisé)
CH	Batterie de post-chauffage électrique (option)
CP	Pompe à condensats (option)
CT	Bac à condensats
ED	Registre d'air rejeté (motorisé)
EF	Filtre air repris
ETV	Capteur de température air rejeté
FT	Flotteur
F1	Ventilateur de soufflage
F2	Ventilateur de reprise
HE	Échangeur à contre-courant
IT	Capteur de température air soufflé
OTV	Capteur de température air extérieur
PE	Mesure débit d'air, extraction
PHS	Batterie de préchauffage électrique (option)
PI	Mesure débit d'air, insufflation
RT	Capteur de température ambiante
SD	Registre d'air extérieur (motorisé)
SF	Filtre air frais (option)